LEGENDA INSTALAÇÕES

- AR CONDICIONADO SPLIT - UNIDADE CONDENSADORA
- AR CONDICIONADO SPLIT - UNIDADE EVAPORADORA
- VENTILADOR DE PAREDE , ACIONAMENTO POR INTERRUPTOR NA ALTURA DE 1,10M, COM CIRCUITO EMPUTIDO.
- EXAUSTOR MECANICO
- AR CONDICIONADO DE PAREDE
- QUADRO DE DILUITORES NOVOS
- BEBEDOURO
- RALO
- PONTO DE ÁGUA PARA DUCHA OU MANGUEIRA
- PONTO DE ÁGUA PARA FILTRO ELÉTICO OU DUCHA.

NOTAS

1-ALIMENTAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO DEVE SER ORIGINADA NO QGBT DO EDIFICIO NO TÉRREO.
2-SUPORTES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
3-INSTALAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO DOS SPLITS, EXCLUSIVE O APARELHO.
4-ADAPTAÇÃO DE JANELA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO.
5 -OS SANITÁRIOS TERÃO CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, COM ACIONAMENTO POR BOTÃO FRONTAL (DE ACORDO COM A NBR NBR 9050) . MODELO NECESSÁRIO PARA EMBUTIR NA ALVENARIA, VOLUME DE DESCARGA 6 LITROS. VAZÃO DA DESCARGA (MÁX.) 6 LITROS / SEG. VAZÃO DA DESCARGA (MÍN.) 2,0 LITROS / SEG. DIÂMETRO DO TUBO DE ALIMENTAÇÃO, 1 / 2"(TUBOS RÍGIDOS ROSQUEADOS). DIÂMETRO DO TUBO DE DESCARGA 40 OU 50 MM.
6 -CONSIDERAR DEMOLIÇÃO DE 0,96 m² DE AZULEJO PARA CADA LAVATÓRIO QUE SERÁ DEMOLIDO
7 -CONSIDERAR REVESTIMENTO CERÂMICO DE 0,96 m² PARA CADA BEBEDOURO.
8- TODAS AS CAIXAS SIFONADAS E RALOS TERÃO GRELHA REMÍVEIS EM AÇO INOX.
9- ÁREA DE REFORMA= 380,0 M² ÁREA TOTAL 609,0 M²

MOBILIÁRIO

1 – Maca
2 – Mesa Auxiliar
3 – Armário de ferro para guardar material esterelizado
4 – Cesto de lixo
5 – Geladeira ou frigobar
6 – Armário de madeira duas portas
7 – Mesa para prescrição médica
8 – Carro auxiliar
9 – Armário vitrine com porta
10 – Mesa para apoio de equipamentos
11 – Banqueta auxiliar
12 – Estante para prontuários
13 – Arquivo em ferro
14 – Carrinho de emergência
15 – Carrinho de curativos

EQUIPAMENTOS

A – ULTRASSOM
B – RAIO–X
C – ECOCARDIOGRAMA
D – ELETROCARDIOGRAMA
E – GANTRUY MAMÓGRAFO 400 KG
F – AUTOCLAVE
G – NEGATOSCÓPIO
H – ESTEIRA ERGOMÉTRICA
I – CADEIRA OFTALMOLÓGICA
J – PROCESSADOR
K – COMANDO MAMÓGRAFO
L – ELETROENCEFALOGRAMA
M – DENSITOMETRIA
N – Lensometro (NJC–5CZ)
O – lâmpada de fenda (6V,20WATT/BULB)
P – PAQUIMETRO
Q –IMPRESSORA COMUM
R –IMPRESSORA DRY
S –OPERADOR MAMÓGRAFO
T –ESTABILIZADOR
U – GABINETE PARA ACESSÓRIOS
X – OPERADOR DENSITÔMETRO

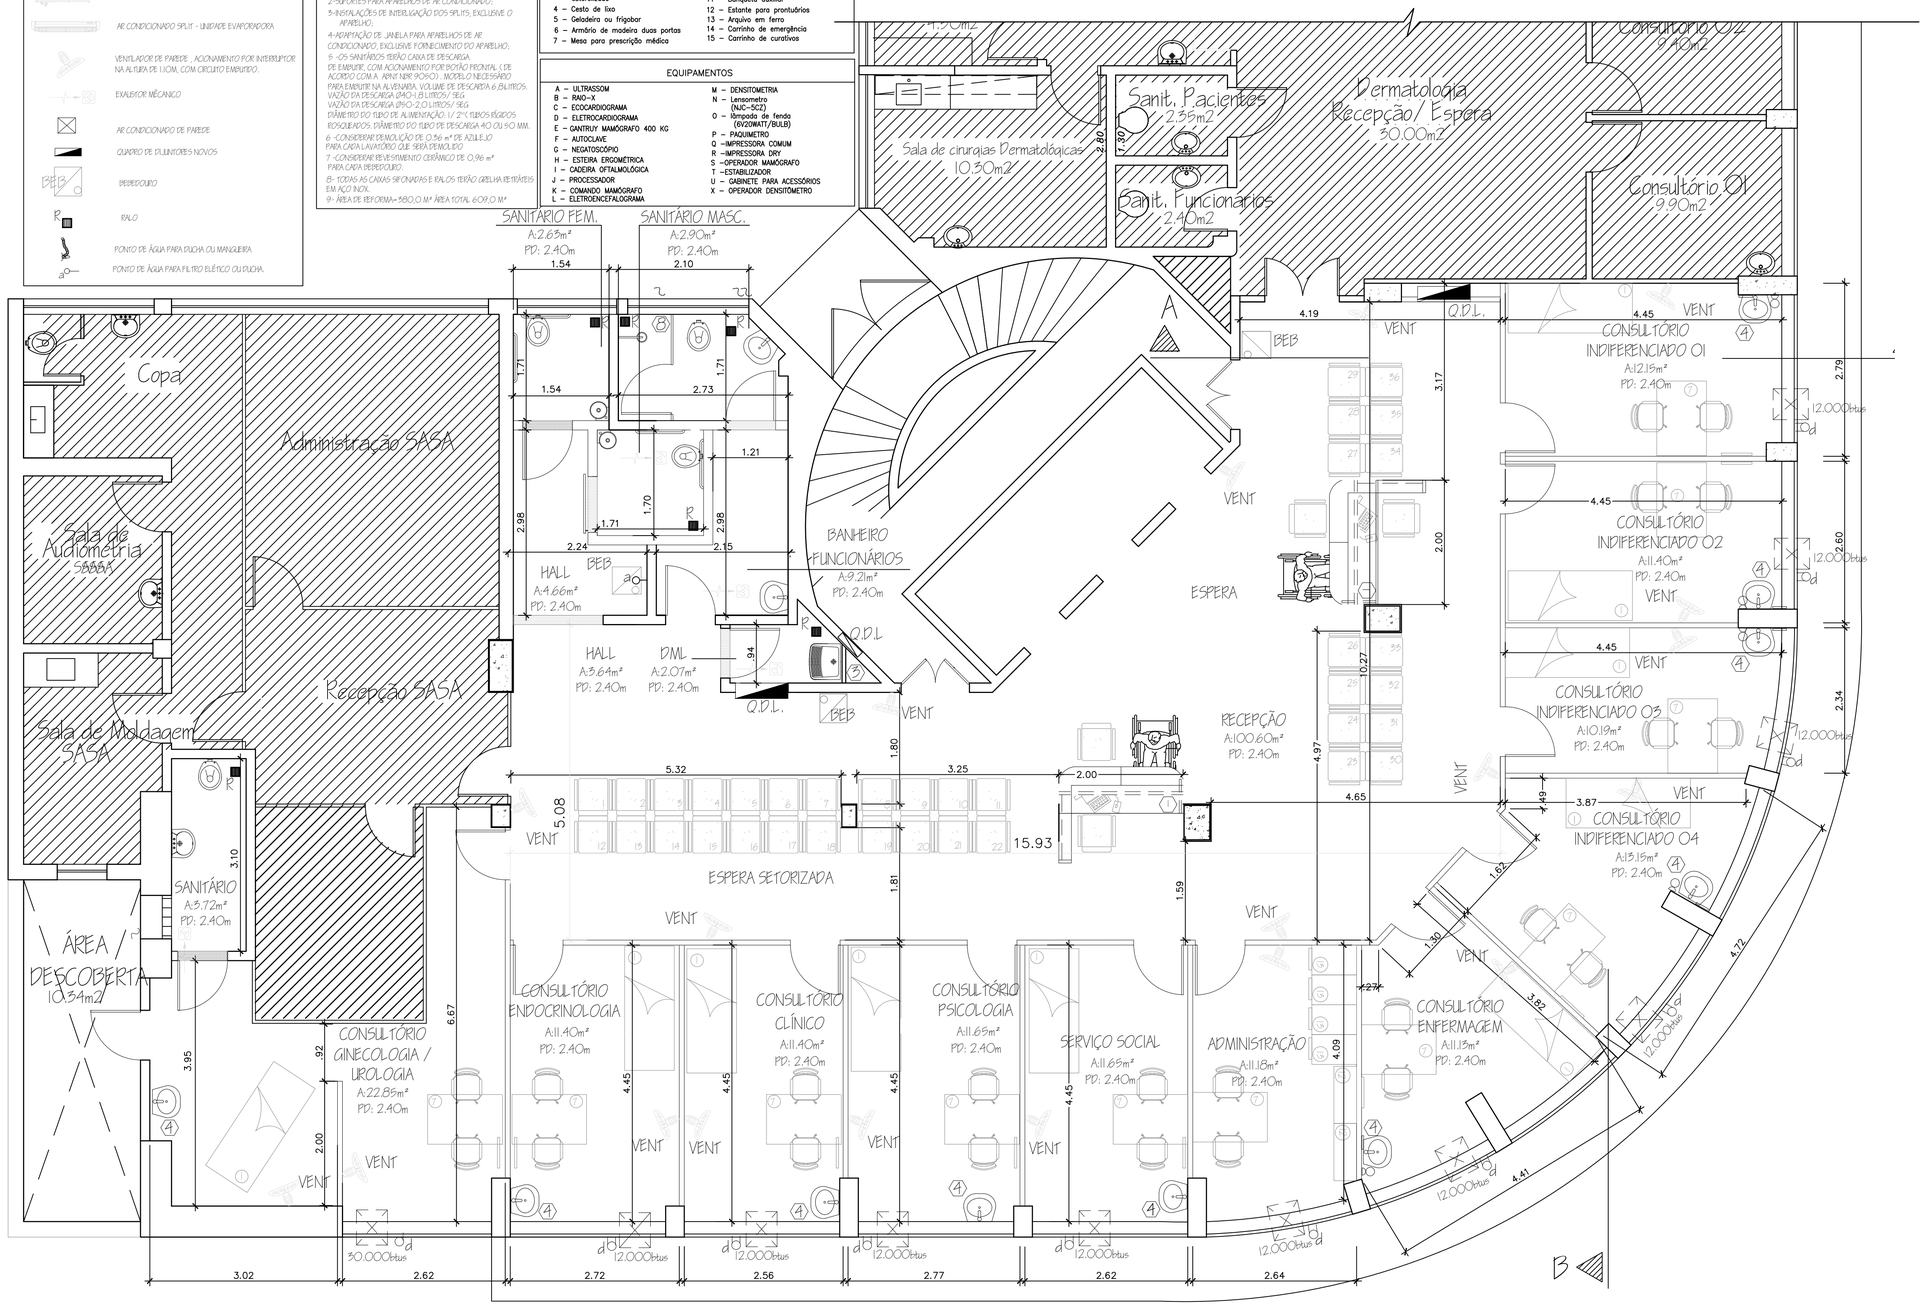

Planta Baixa - Layout
Esc. 1/50

REVISÃO	05/03/2021	EXCLUSÃO DE ÁREA DO 2° PAVIMENTO
REVISÃO	05/07/2019	EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA NITERÓI SAÚDE

PRANCHA N°: P5B

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – NITERÓI
NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA:
REFORMA PARA AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES – SAU
PESP – POLICLINICA DE ESPECIALIDADES SILVIO PICANÇO – AV. AMARAL PEIXOTO, N°169 – TERCEIRO PAVIMENTO

DESENHO: PLANTA BAIXA LAYOUT E COBERTURA

ESCALA: indicada

DATA: 05/07/2019

DESENVOLVIDO POR:
LORENA GUIMARÃES FIGUEIRA DA SILVA
ARQUITETA
CAU N° A91747–8

COORDENAÇÃO
HENRIETTE G. TUBBS
ARQUITETA
CAU N° A11466–9