

01 ELÉTRICA - AR CONDICIONADO
ESCALA: 1/50

LÉGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	PONTO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO (PF-AC) NO TETO, CAIXA PVC 4"X4"
	ELETROCALHA PERFORADA, PZQ, SEM TAMPA, TIPO "U", CHAPA #18, VER DIMENSÕES EM PROJETO. OBS: ESSA ELETROCALHA ATENDE AOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADA E AR CONDICIONADO.
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO NO TETO
	CIRCUITO ELÉTRICO, FASE/ FASE/ TERRA

NOTAS:
1- ELETRODUTOS NÃO COTADOS, DEVERAS SER Ø 3/4"
2- CIRCUITOS ELÉTRICOS:
FASE "1": FIAÇÃO NA COR PRETA
FASE "2": FIAÇÃO NA COR VERMELHA
TERRA: FIAÇÃO NA COR VERDE
3- CIRCUITOS NÃO DIMENSIONADOS EM PROJETO, SERÃO #2,5m²

CINEMA ICARAI

Av. Jornalista Alberto Torres, nº 161 - Praia de Icaraí, Niterói - RJ

REVISÃO	DATA

MVM ARQUITETURA E PLANEJAMENTO
Rua Socrates Celso, 102 - sala 710
Cidade - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2283-0963
e-mail: mvmarquitectura@gmail.com

CLIENTE: EMUSA


OPERA: CINEMA ICARAI

TÍTULO: INSTALAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS

CREARJI: 881002063/D

DATA	ESCALA	FOLHA
OUT/2022	1/50	AC - 01/08

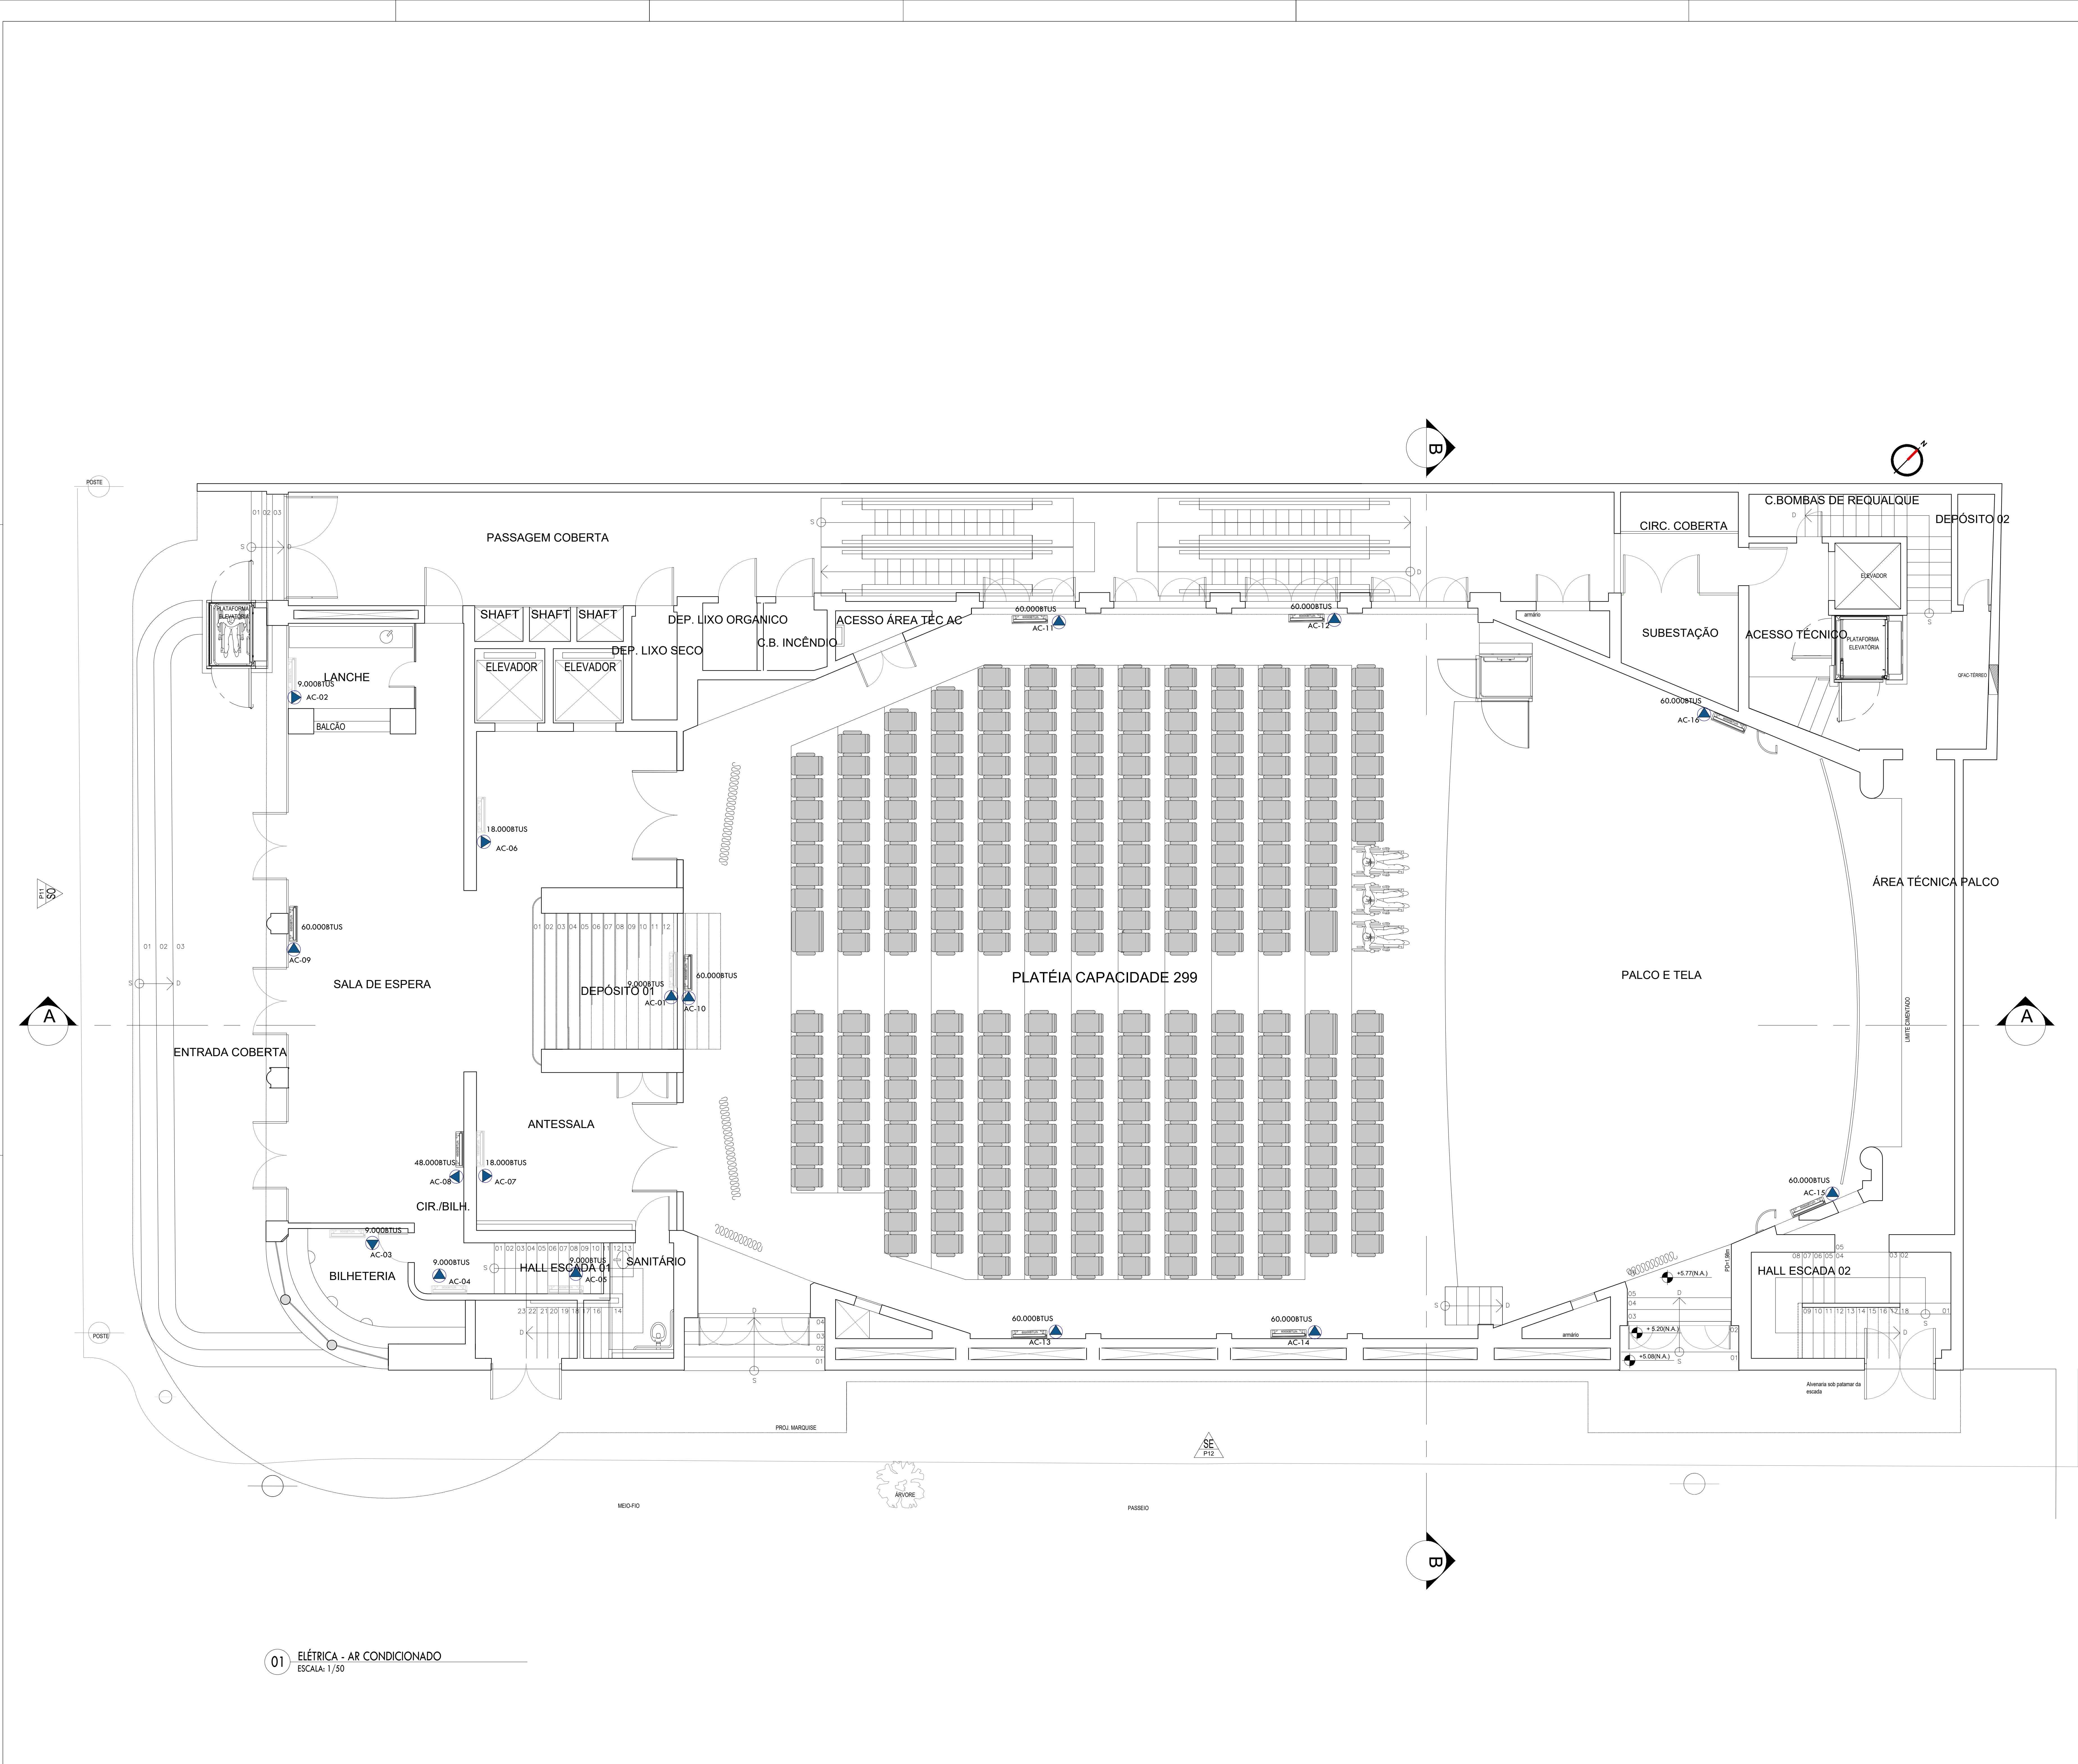

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

PONTO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO (PF-AC) NO TETO. CAIXA PVC 4"x4"

ELETROCALHA PERFORADA, P20, SEM TAMPA, TIPO "U", CHAPA #18, VER DIMENSÕES EM PROJETO. OBS: ESSA ELETROCALHA ATENDE AOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADA E AR CONDICIONADO

ELETRODUTO PVC RÍGIDO NO TETO

CIRCUITO ELÉTRICO, FASE/ FASE/ TERRA

NOTAS:

1- ELETRODUTOS NÃO COTADOS, DEVERAS SER Ø 3/4"

2- CIRCUITOS ELÉTRICOS:

FASE "1": FIAÇÃO NA COR PRETA

FASE "2": FIAÇÃO NA COR VERMELHA

TERRA: FIAÇÃO NA COR VERDE

3- CIRCUITOS NÃO DIMENSIONADOS EM PROJETO, SERÃO #2,5m²

CINEMA ICARAI

Av. Jornalista Alberto Torres, nº 161 - Praia de Icaraí, Niterói - RJ

REVISÃO

DATA

CLIENTE

EMUSA

GRUPO

CINEMA ICARAI

TÍTULO

INSTALAÇÕES

SUBTÍTULO

ELÉTRICA - TERREO - AR CONDICIONADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS

CREARAJ

881002063/0

DATA

OUT/2022

ESCALA

1/50


FOLHA

AC -02/08

01

ELÉTRICA - AR CONDICIONADO

ESCALA: 1/50

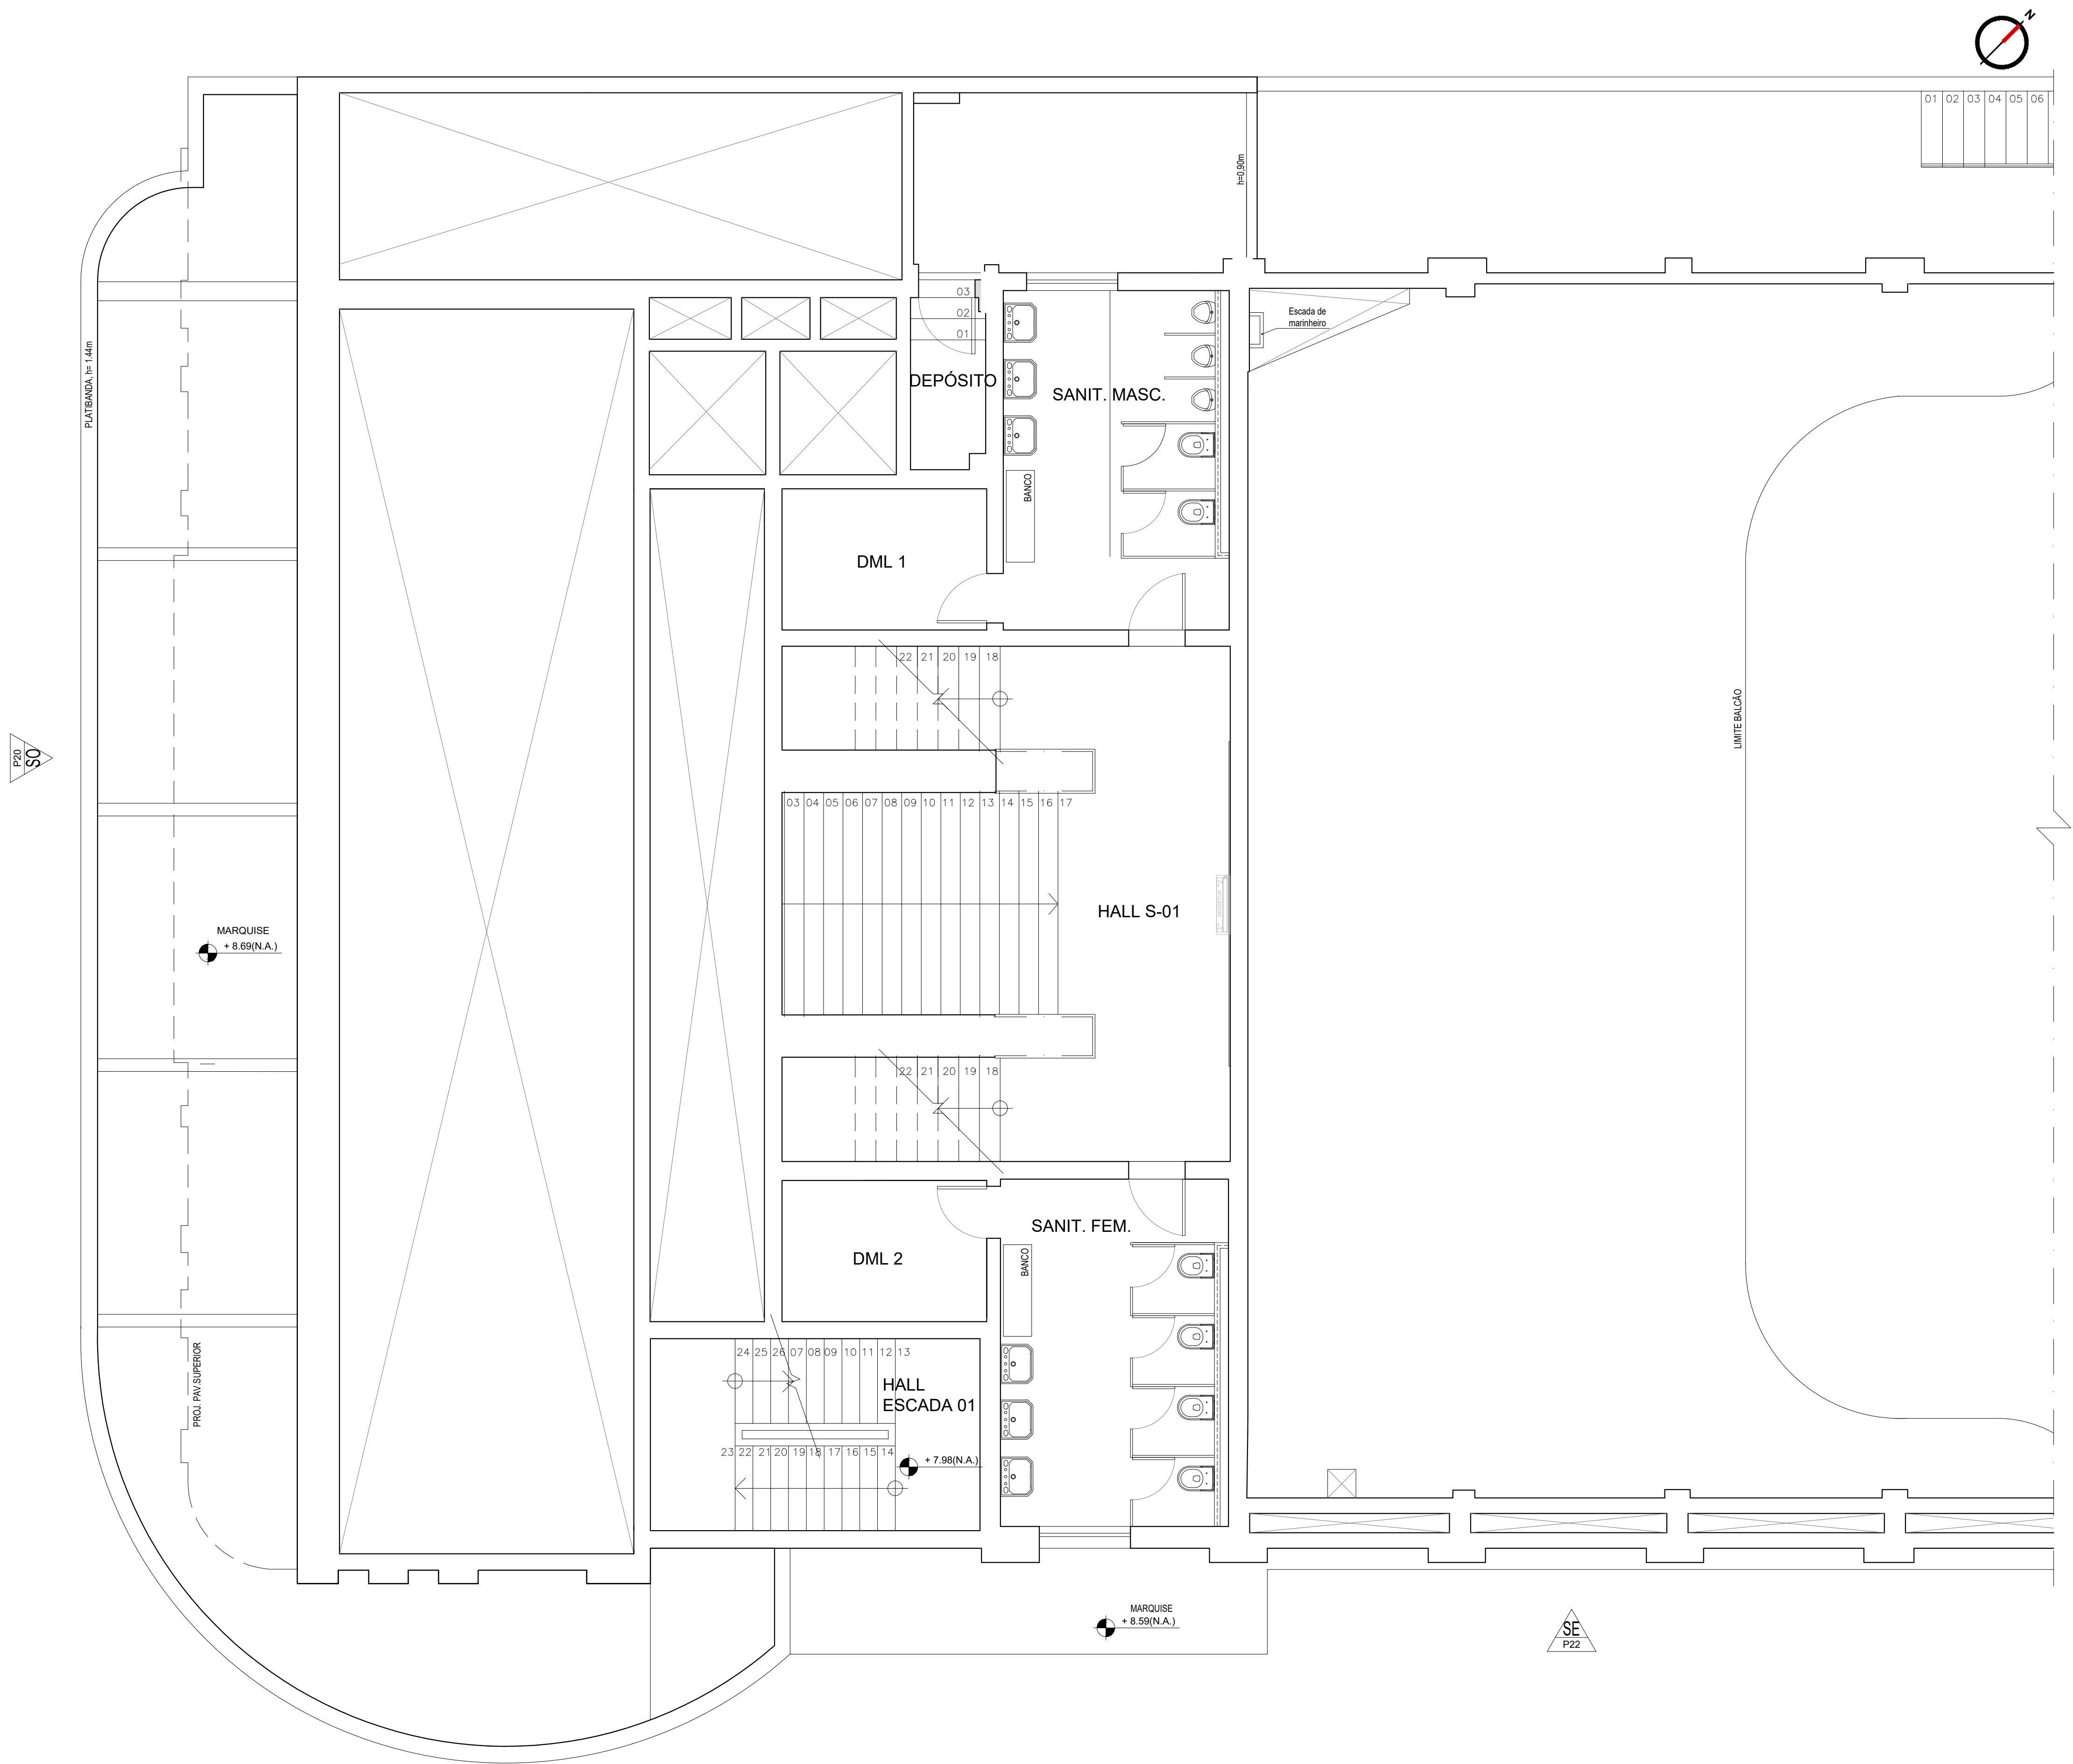

01 ELÉTRICA - AR CONDICIONADO
ESCALA: 1/50

LÉGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	PONTO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO (PF-AC) NO TETO, CAIXA PVC 4"X4"
	ELETROCALHA PERFORADA, PZQ, SEM TAMPA, TIPO "U", CHAPA #18, VER DIMENSÕES EM PROJETO. OBS: ESSA ELETROCALHA ATENDE AOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADA E AR CONDICIONADO.
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO NO TETO
	CIRCUITO ELÉTRICO, FASE/ FASE/ TERRA

NOTAS:

1- ELETRODUTOS NÃO COTADOS, DEVERAS SER Ø 3/4"

2- CIRCUITOS ELÉTRICOS:

FASE "1": FIAÇÃO NA COR PRETA

FASE "2": FIAÇÃO NA COR VERMELHA

TERRA: FIAÇÃO NA COR VERDE

3- CIRCUITOS NÃO DIMENSIONADOS EM PROJETO, SERÃO #2,5m²

CINEMA ICARAÍ

Av. Jornalista Alberto Torres, nº 161 - Praia de Icaraí, Niterói - RJ

REVISÃO		DATA

MVM ARQUITETURA E PLANEJAMENTO

Rua Serebora Cabral, 102 - sala 710
Sala - Rua de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2283-0963
e-mail: mvmarquitectura@gmail.com

CLIENTE	EMUSA
GRUPO	CINEMA ICARAÍ
TÍTULO	INSTALAÇÕES
SUBTÍTULO	ELÉTRICA - SOBRELOJA - AR CONDICIONADO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS
CREARJ	881002063/D
DATA	OUT/2022
ESCALA	1/50
FOLHA	AC - 03/08

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	PONTO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO (PF-AC) NO TETO, CAIXA PVC 4\"X4\"
	ELETROCALHA PERFORADA, P20, SEM TAMPA, TIPO 1/1, CHAPA #18, VER DIMENSÕES EM PROJETO. OBS: ESSA ELETROCALHA ATENDE AOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADA E AR CONDICIONADO.
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO NO TETO
	CIRCUITO ELÉTRICO, FASE/ FASE/ TERRA

NOTAS:

1- ELETRODUTOS NÃO COTADOS, DEVERAS SER Ø 3/4"


2- CIRCUITOS ELÉTRICOS:

FASE "1": FIAÇÃO NA COR PRETA


FASE "2": FIAÇÃO NA COR VERMELHA

TERRA: FIAÇÃO NA COR VERDE

3- CIRCUITOS NÃO DIMENSIONADOS EM PROJETO, SERÃO #2,5m²

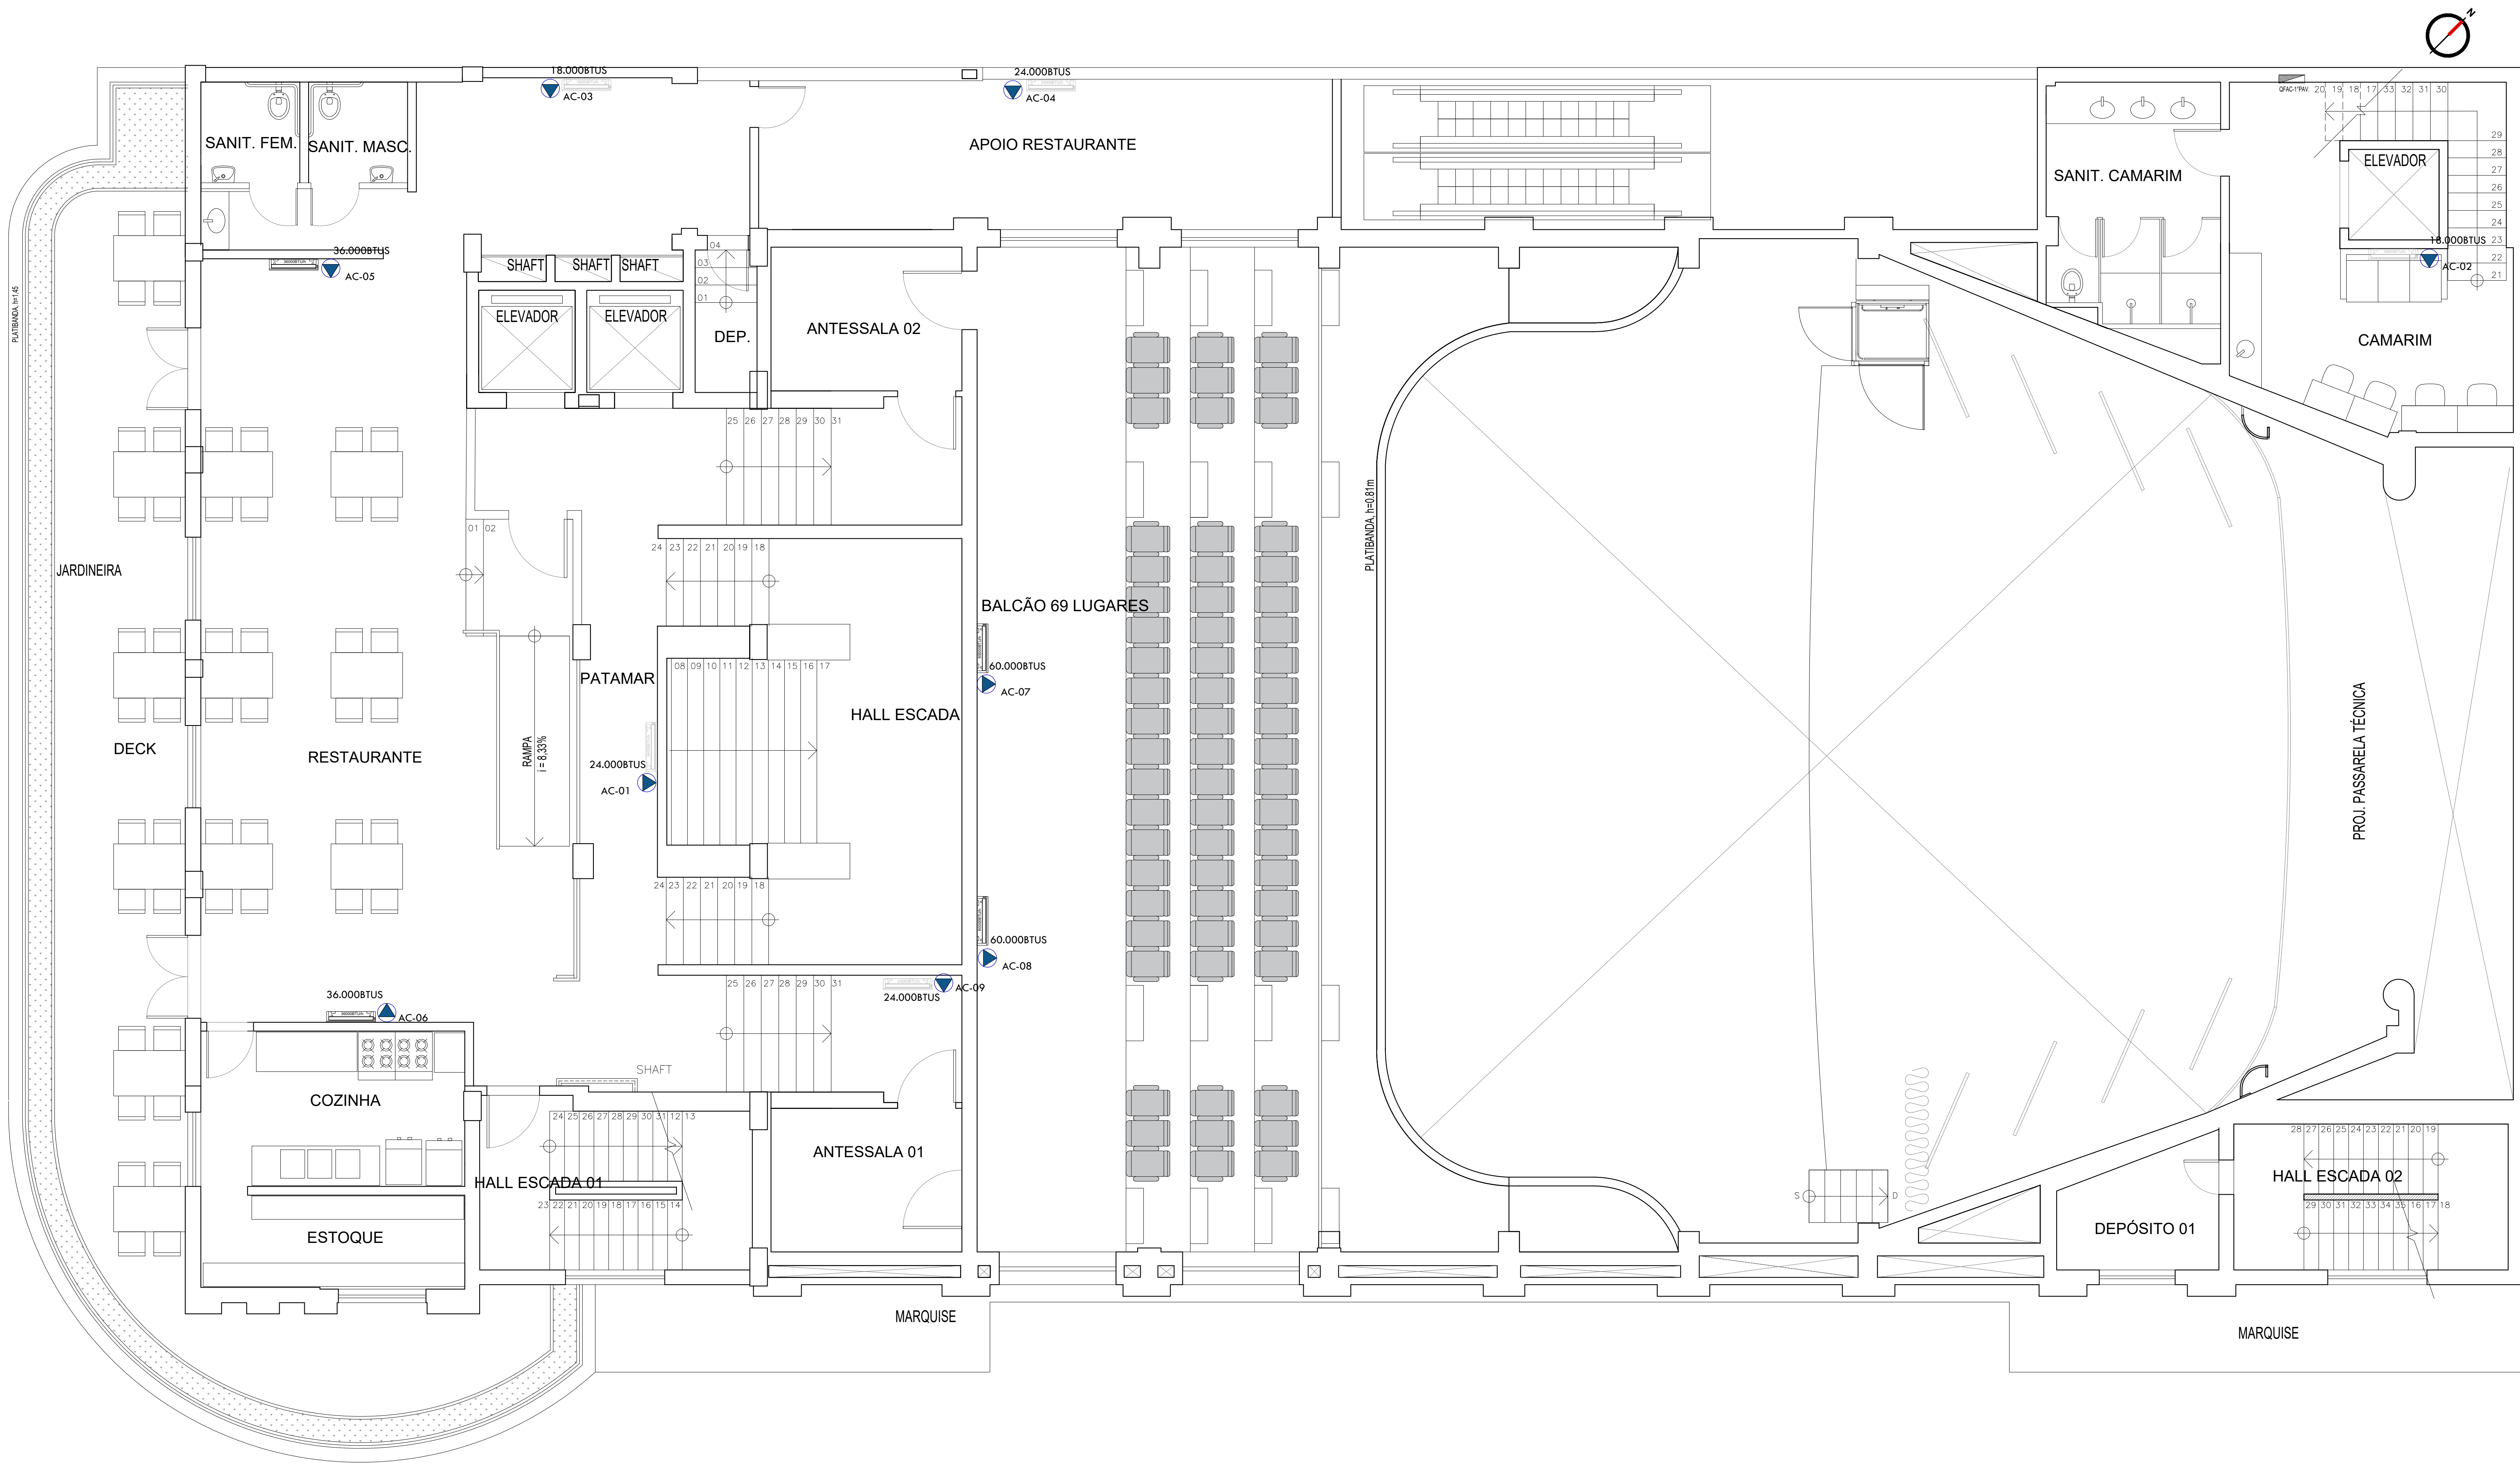

CINEMA ICARAI			
Av. Jornalista Alberto Torres, nº 161 - Praia de Icaraí, Niterói - RJ			
REVISÃO			DATA
MVM ARQUITETURA E PLANEJAMENTO			
Rua Sotomaior, 100 - 10º andar - 20040-000 - Rio de Janeiro - RJ			
Tel: (21) 2385-1063			
e-mail: mvm@mvmarquit.com.br			
CLIENTE	EMUSA		
OPERA	CINEMA ICARAI		
TÍTULO	INSTALAÇÕES	SERVIÇO	ELÉTRICA - 1º PAVIMENTO - AR CONDICIONADO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS		
		CREARJ	881002063/0
	DATA	ESCALA	FOLHA
	OUT/2022	1/50	AC - 04/08

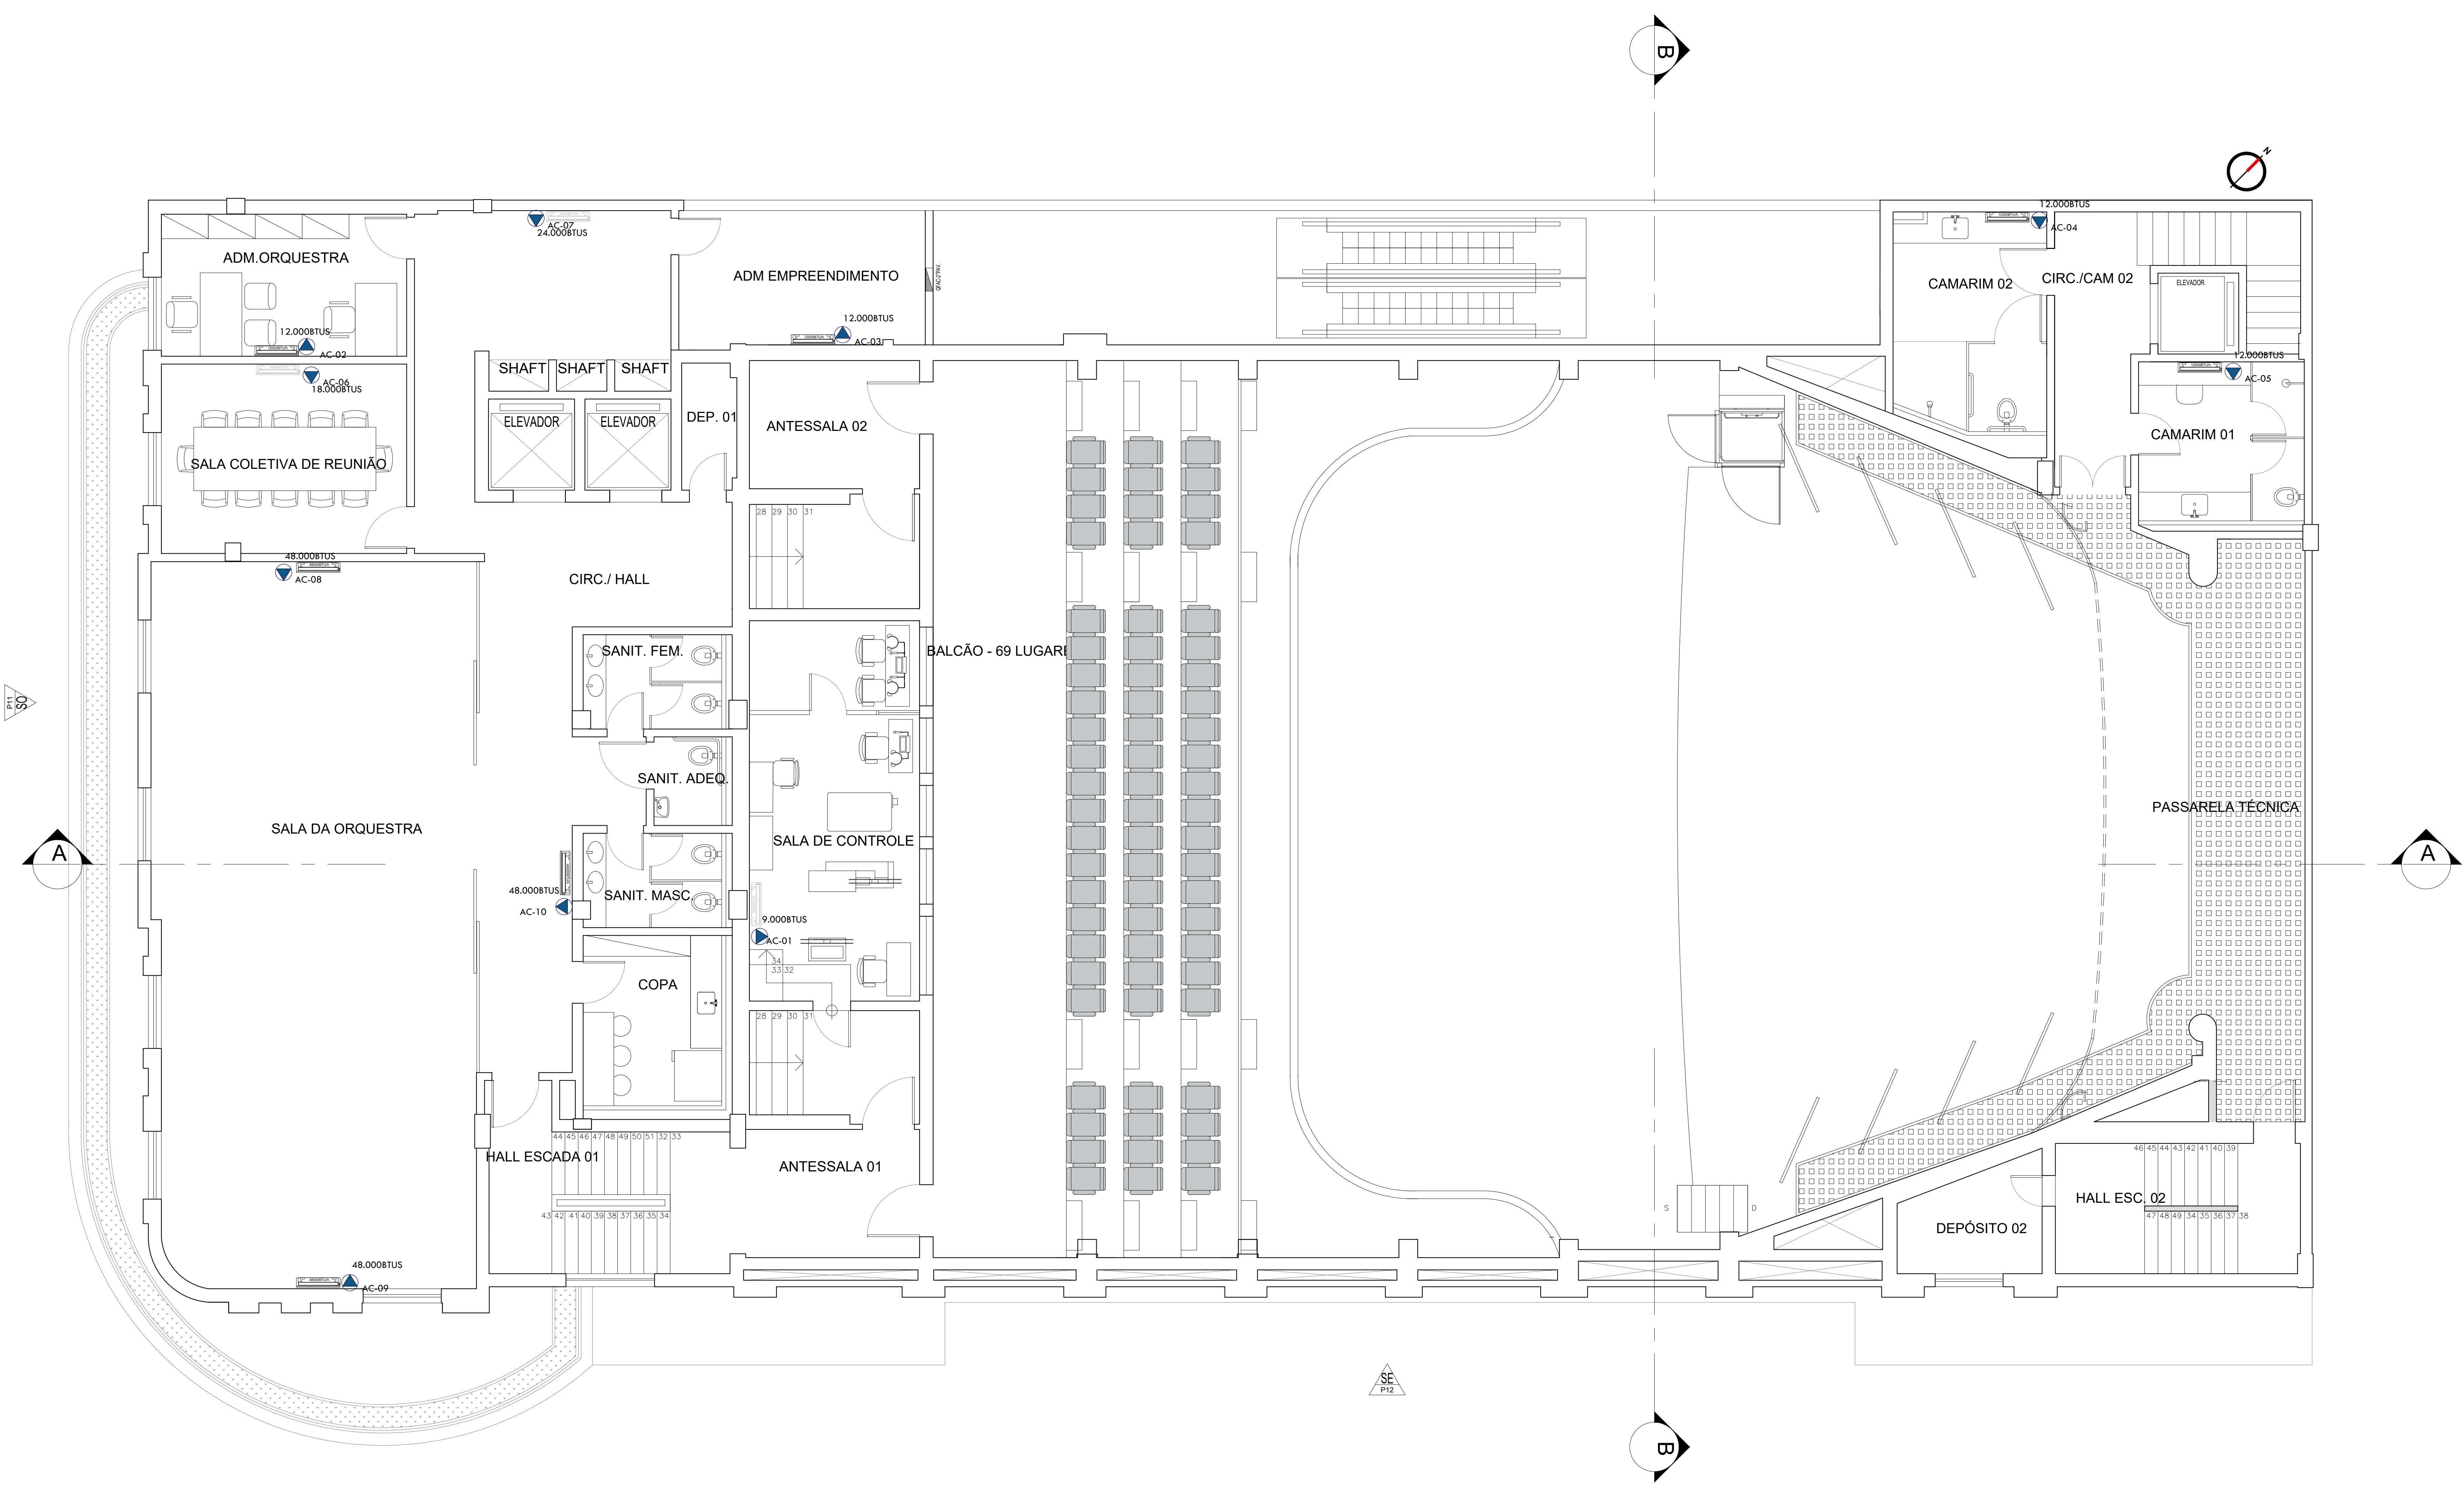

01 ELÉTRICA - AR CONDICIONADO
ESCALA: 1/50

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	PONTO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO (PF-AC) NO TETO. CAIXA PVC 4'X4'
	ELETROCALHA PERFORADA, PZD, SEM TAMPA, TIPO "J", CHAPA #18. VER DIMENSÕES EM PROJETO. OBS: ESSA ELETROCALHA ATENDE AOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADA E AR CONDICIONADO
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO NO TETO
	CIRCUITO ELÉTRICO, FASE/ FASE/ TERRA


NOTAS:
1- ELETRODUTOS NÃO COTADOS, DEVERAS SER Ø 3/4"
2- CIRCUITOS ELÉTRICOS:
FASE "1": FIAÇÃO NA COR PRETA
FASE "2": FIAÇÃO NA COR VERMELHA
TERRA: FIAÇÃO NA COR VERDE
3- CIRCUITOS NÃO DIMENSIONADOS EM PROJETO, SERÃO #2,5m²


CINEMA ICARAI			
Av. Jornalista Alberto Torres, nº 161 - Praia de Icarai, Nazaré - RJ			
REVISÃO			DATA
<div><div></div><div>MVM ARQUITETURA E PLANEJAMENTO Rua Serequira Garza, 320 apto 710 Saúde - Rio de Janeiro - RJ Tel: (21) 2385-1863 e-mail: mvmproj@igal.com</div></div>			
CLIENTE: EMUSA			
GRUPO: CINEMA ICARAI			
TÍTULO: INSTALAÇÕES		SISTEMA: ELÉTRICA - 2º PAVIMENTO - AR CONDICIONADO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS		CREARAI: 881002063/D	
	DATA: OUT/2022	ESCALA: 1/50	FOLHA: AC - 05/08





NOTAS:


- 1- ELETRODUTOS NÃO COTADOS, DEVERAS SER Ø 3/4"
- 2- CIRCUITOS ELÉTRICOS:
FASE '1': FIAÇÃO NA COR PRETA
FASE '2': FIAÇÃO NA COR VERMELHA
TERRA: FIAÇÃO NA COR VERDE
- 3- CIRCUITOS NÃO DIMENSIONADOS EM PROJETO, SERÃO #2,5m²

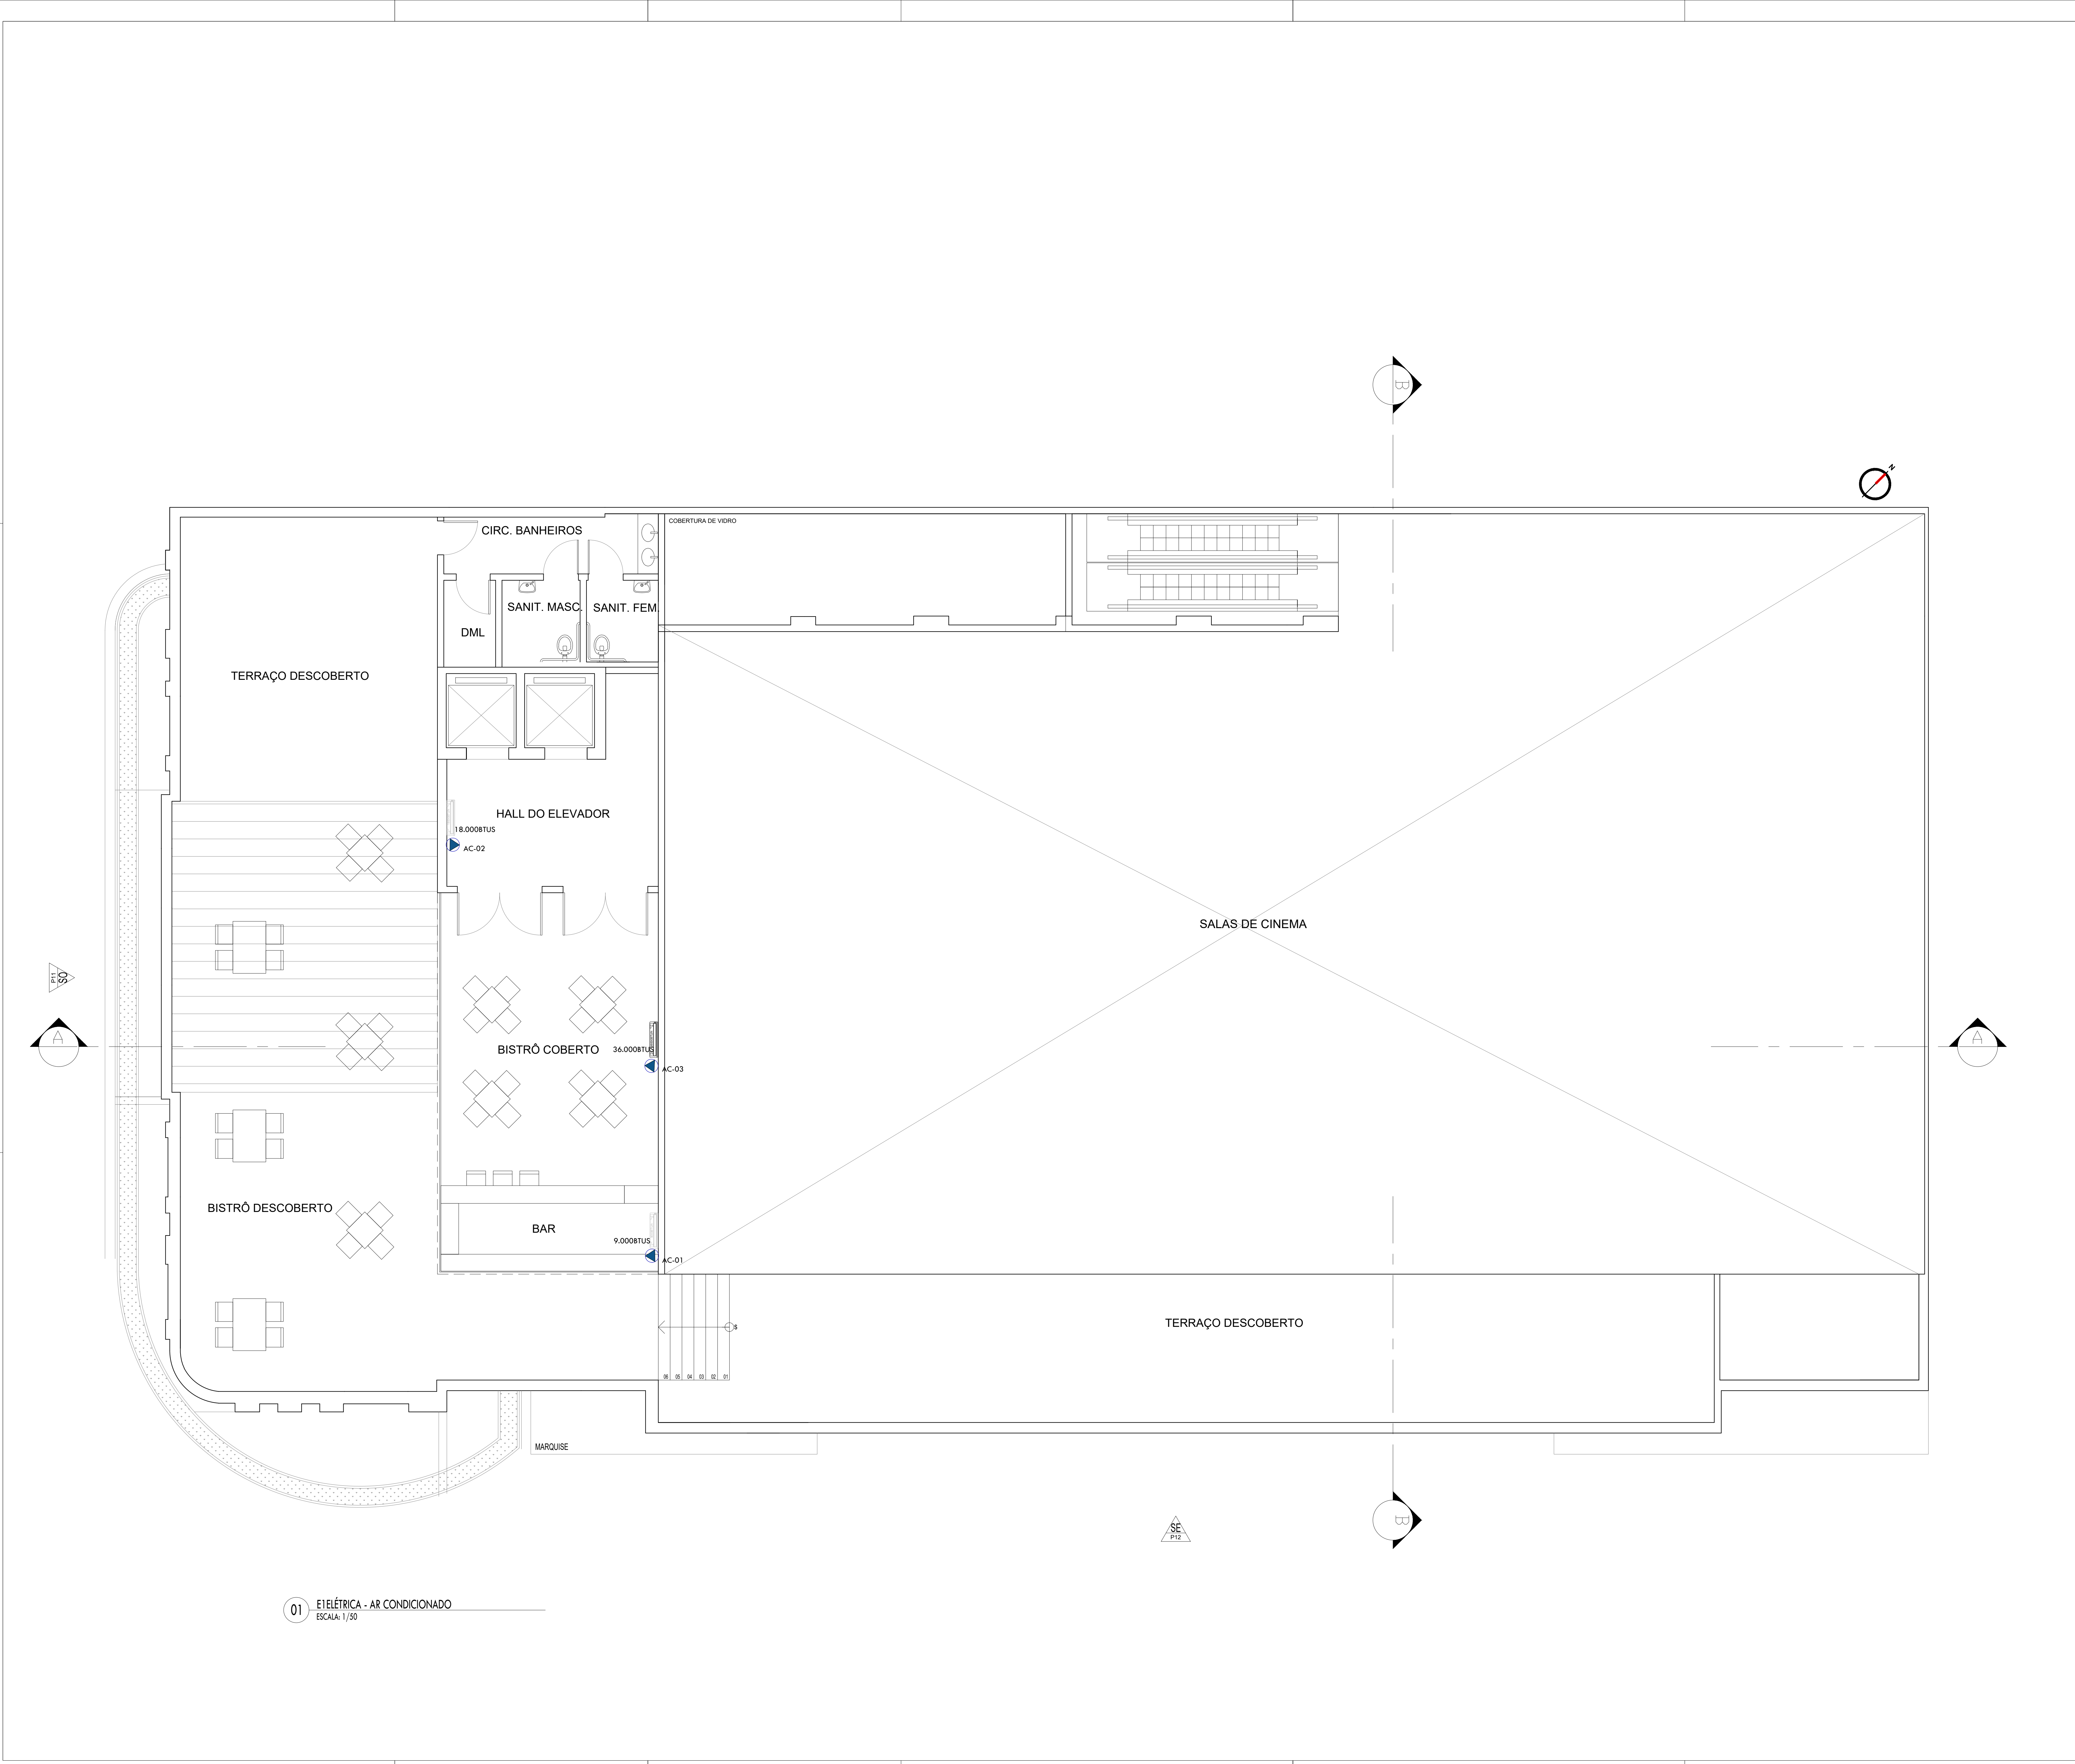

<div> <div>CINEMA ICARAI</div> <div>Av. Jornalista Alberto Torres, nº 161 – Praia de Icarai, Niterói – RJ</div> </div>			
<div> <div>REVISÃO</div> <div></div> </div>		<div> <div>DATA</div> <div></div> </div>	
<div> <div> <div>  <div> <div>MVM</div> <div> <div>marcas e imagens</div> <div>marcas e imagens</div> </div> </div> </div> <div> <div>MVM AQUIETTES E PLANEJAMENTO</div> <div> <div>Rua Osório Torres, 137 apt 704</div> <div>São - Rio de Janeiro - RJ</div> <div>tel: (21) 235-0661</div> <div>e-mail: mvm@marcaseturis99@gmail.com</div> </div> </div> </div> </div>			
<div> <div>CLIENTE</div> <div>EMUSA</div> </div>			
<div> <div>OBRA</div> <div>CINEMA ICARAI</div> </div>			
<div> <div>TÍTULO</div> <div>INSTALAÇÕES</div> </div>		<div> <div>SUBTÍTULO</div> <div>ELÉTRICA - 3º PAVIMENTO - AR CONDICIONADO</div> </div>	
<div> <div>RESPONSÁVEL TÉCNICO</div> <div>LUIS EDUARDO MONTEIRO DE JESUS</div> </div>			
<div> <div>DATA</div> <div>Out/2022</div> </div>		<div> <div>SIGLA</div> <div>1/50</div> </div>	
<div> <div>FOLHA</div> <div>AC - 06 / 08</div> </div>		<div> <div>CRIE(A)O</div> <div>8810020603/0</div> </div>	



LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	PONTO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO (PF-AC) NO TETO, CAIXA PVC 4'X4'
	ELETROCALHA PERFORADA, PZO, SEM TAMPA, TIPO "U", CHAPA #18, VER DIMENSÕES EM PROJETO. OBS: ESSA ELETROCALHA ATENDE AOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADA E AR CONDICIONADO.
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO NO TETO
	CIRCUITO ELÉTRICO, FASE/ FASE/ TERRA
NOTAS:	
1- ELETRODUTOS NÃO COTADOS, DEVERAS SER Ø 3/4"	
2- CIRCUITOS ELÉTRICOS:	
FASE "1": FIAÇÃO NA COR PRETA	
FASE "2": FIAÇÃO NA COR VERMELHA	
TERRA: FIAÇÃO NA COR VERDE	
3- CIRCUITOS NÃO DIMENSIONADOS EM PROJETO, SERÃO #2,5m?	

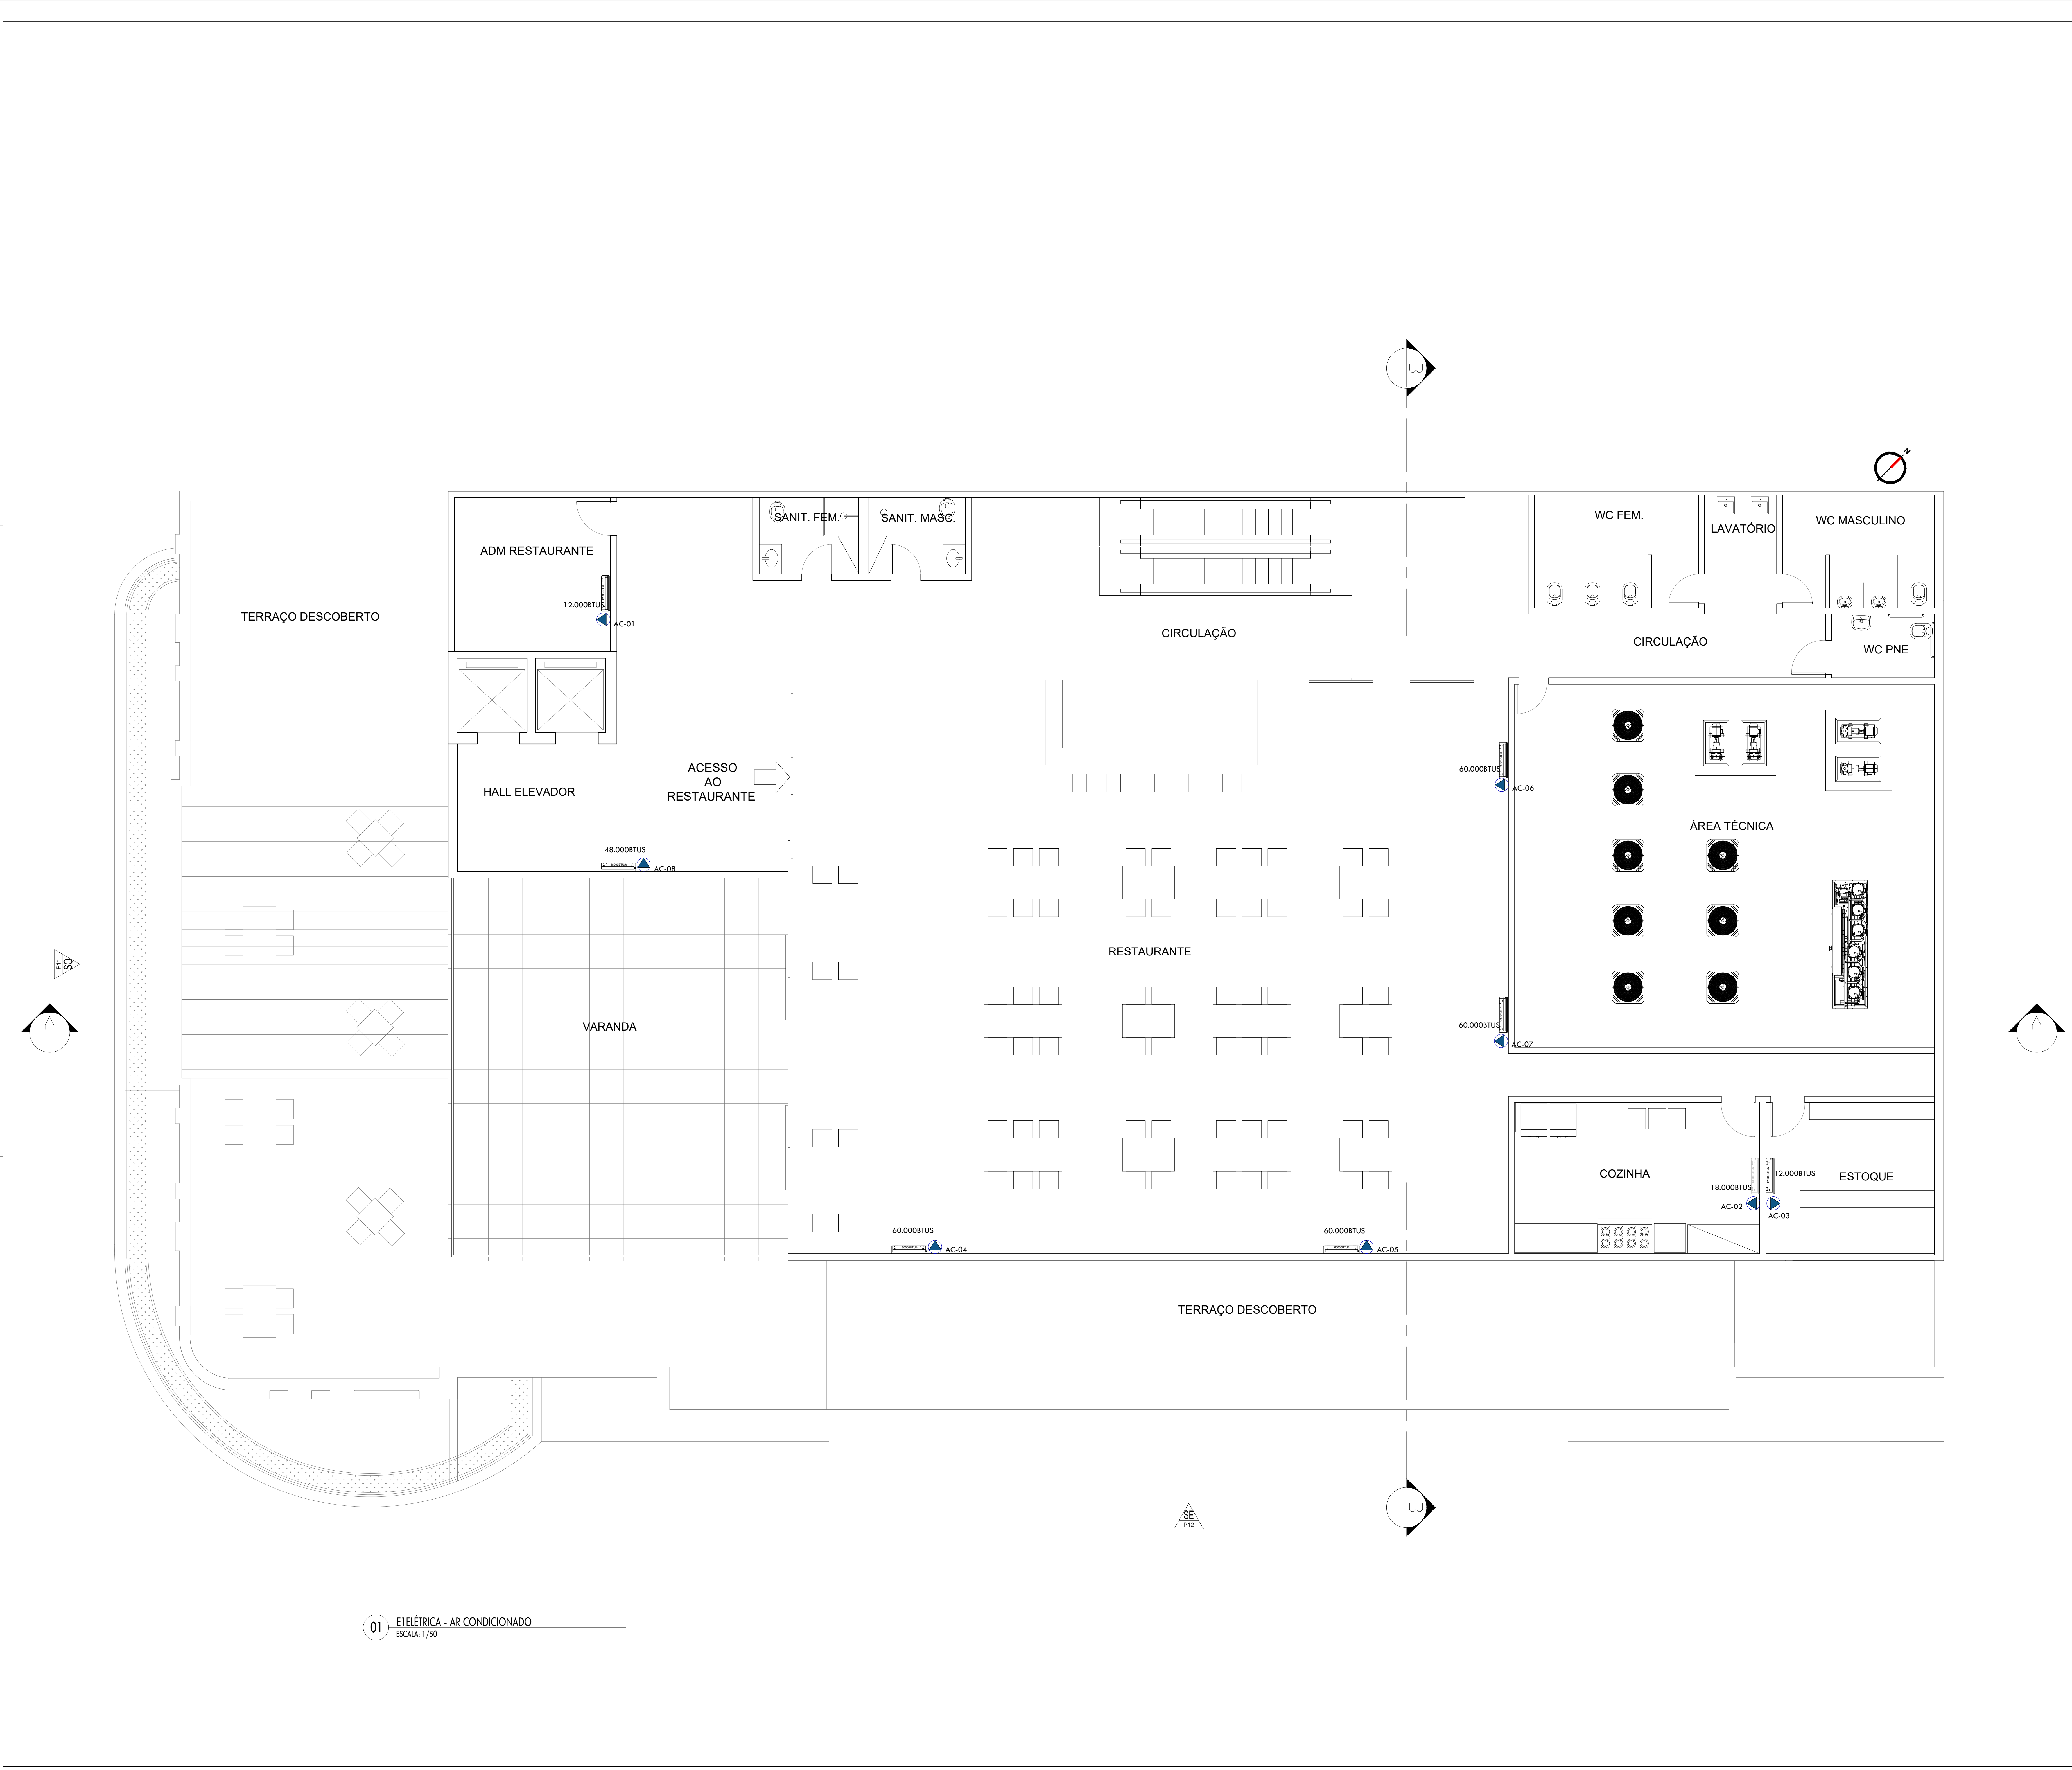

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	PONTO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO (PF-AC) NO TETO, CAIXA PVC 4"x4"
	ELETROCALHA PERFORADA, PZD, SEM TAMPAS, TIPO "U", CHAPA #18, VER DIMENSÕES EM PROJETO. OBS: ESSA ELETROCALHA ATENDE AOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADA E AR CONDICIONADO.
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO NO TETO
	CIRCUITO ELÉTRICO, FASE/ FASE/ TERRA

NOTAS:
1- ELETRODUTOS NÃO COTADOS, DEVERAS SER Ø 3/4"
2- CIRCUITOS ELÉTRICOS:
FASE '1': FIAÇÃO NA COR PRETA
FASE '2': FIAÇÃO NA COR VERMELHA
TERRA: FIAÇÃO NA COR VERDE
3- CIRCUITOS NÃO DIMENSIONADOS EM PROJETO, SERÃO #2,5m?

CINEMA ICARAI

Av. Jornalista Alberto Torres, nº 161 - Praia de Icaraí, Niterói - RJ

REVISÃO		DATA

MVM ARQUITETURA E PLANEJAMENTO

Rua Serequeto Lemos, 127 - sala 710
Saúde - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2385-1963
e-mail: mvmproj@igol.com

CLIENTE: EMUSA			
OBJETO: CINEMA ICARAI			
TÍTULO: INSTALAÇÕES		DESCRIÇÃO: ELÉTRICA - 5º PAVIMENTO - AR CONDICIONADO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS		COTAÇÃO: 881002063/D	
	DATA: OUT/2022	ESCALA: 1/50	FOLHA: AC - 08/08

